

NÚMERO DE CÓDIGO

3010001

DESCRIPCIÓN

1.6 gpf, Cromo Pulido Terminar, Sencillo Vaciar, Detrás de la Válvula Entrada, 1" Recta Válvula de Retención, Royal® Expuesta Manual Sanitario Fluxómetro.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 1.6 gpf (6.0 Lpf)
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Válvula: Diafragma
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Sanitario
- Conexión del Accesorio: Spud Superior
- Dimensiones de pared a centro: 11 ½" (292mm)
- Escarda de Emparejamiento: 1 ½" (38mm)
- Pipa de Suministro: 1" (25mm)
- Válvula de Retención: 1" Recta (E)
- Entrada: Detrás de la Válvula (B)

CARACTERÍSTICAS

Mingitorio de Latón Sin Plomo, Silencioso, Oculto, Tipo Diafragma

- Diafragma, Asiento de Válvula y Rompe-Vacío serán moldeados con Compuesto de Hule PERMEX® para Resistencia a las Cloraminas
- Válvula Angular Bak-Chek® para Perilla de 3/4" I.P.S.
- Operador de Solenoide Integral Abierto No Sostenido, Sobrepaso de medición fija y ajuste de volumen no externo para asegurar la conservación del agua
- Sensor Infrarrojo Auto-Adaptable OPTIMA® EL-1500 con Luz Indicadora
- Diafragma de Hule Sintético PERMEX® con Sobrepaso de Filtrado Lineal doble
- Conexión de Descarga de Rompe-Vacío de Alta Contrapresión c/ Acoplamiento para Acoplamiento Trasero Oculto de 3/4"
- Caja de Pared EASY ACCESS® de 13" x 17" con Panel de Acceso de Acero Inoxidable y Tornillos Antivandalismo

VIDEOS

- ▶ PVD Special Finishes



Variaciones que no se muestran: Válvula de Retención Recta de 1" y Parte Trasera de Válvula de Entrada

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES

(BABAA Compliant, Certificado por cUPC, Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA, Made in the USA)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Cuerpo de Válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleaciones de ASTM para Latón Semi-Rojo La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037 y ANSI/ASME 112.19.2.

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15-80 PSI (103-552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- [Royal Exposed Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Royal Manual Diaphragm Flushometer Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tools/Accessories](#)
- [Bumper Pipe and Tube Supports Repair & Maintenance Guide](#)
- [Flushometer Pressure gauges](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del ROYAL 111 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)


Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

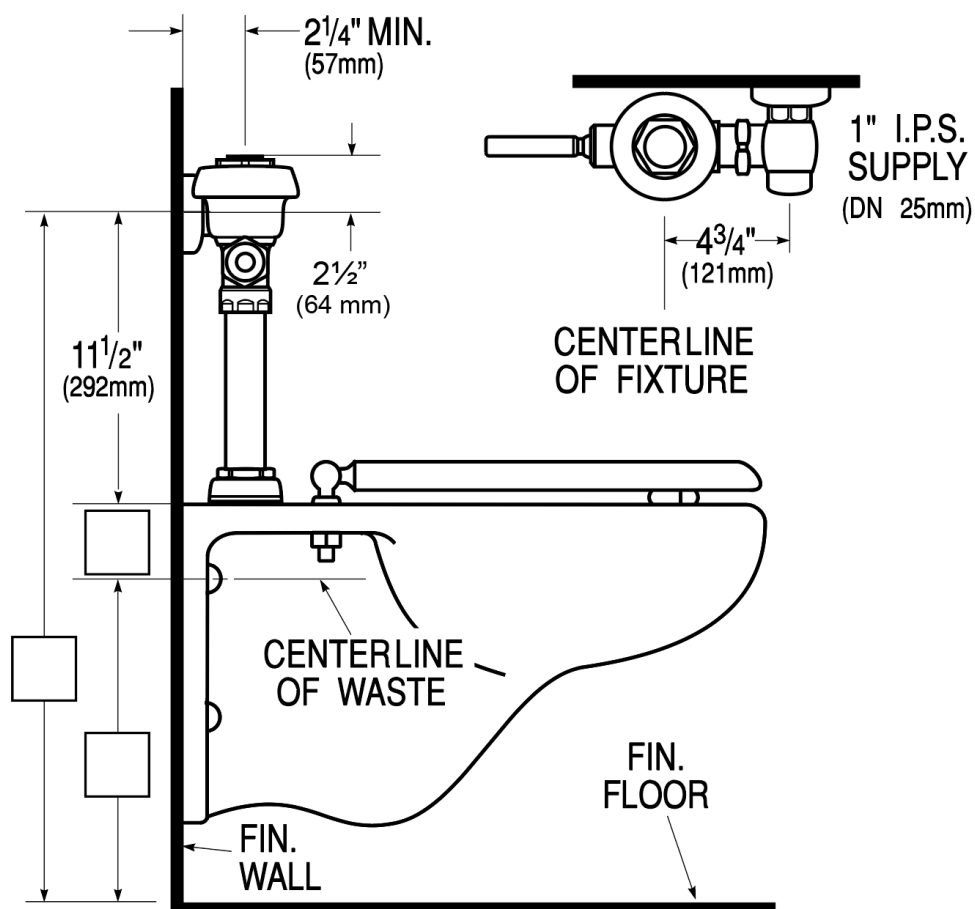

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com