

**NÚMERO DE CÓDIGO**

3782635

**DESCRIPCIÓN**

1.0 gpf, Cromo Pulido Terminar, Sencillo Vaciar, Sloan® Expuesta Manual Specialty Mingitorio Inodoro Bajo Fluxómetro.

**DETALLES**

- Volumen de Descarga: 1.0 gpf (3.8 Lpf)
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Válvula: Diafragma
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Mingitorio
- Conexión del Accesorio: Spud Superior
- Dimensiones de pared a centro: 11 ½" (292mm)
- Escarda de Emparejamiento: ¾" (19mm)
- Pipa de Suministro: ¾" (19mm)
- Botón: Botón Metálico Actuador de Muro de Mueble de Baño (MBFW)

**CARACTERÍSTICAS**

- Actuador Abierto No Sostenido, Apto para Discapacitados
- Válvula Angular Bak-Chek® de ¾" I.P.S. para Desarmador
- Tapa de Válvula Antivandalismo de Libre Giro
- Conexión de Descarga de Rompe-Vacío de Alta Contrapresión con Tuerca de Acople Hexagonal de Fondo de Una Pieza
- Acoplamiento y Chapetón para Acoplamiento Superior de ¾"
- Adaptador de soldadura blanda con Tubo de Cubierta y Chapetón de Muro con Tornillo de Ajuste Fundido
- Boquilla ajustable
- Diafragma de Sobrepasso de Filtrado Doble
- Diafragma, Asiento de Válvula y Rompe-Vacío serán moldeados con Compuesto de Hule PERMEX® para Resistencia a las Cloraminas

**CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES**

(BABAA Compliant, Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA)

**ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA**

Cuerpo de Válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleaciones de ASTM para Latón Semi-Rojo La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037 y ANSI/ASME 112.19.2.

**PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)**

15-80 PSI (103-552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

**DESCARGAS**

- [Sloan Series 900 Hydraulic Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Series 900 Flushometers Repair and Maintenance Guide](#)
- [Hydraulic Push Button Options](#)
- [Descargas Adicionales](#)

**NOTAS**

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del SLOAN 986 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

[Encuentre un mingitorio compatible](#) para este fluxómetro.  
[Encuentre un sanitario compatible](#) para este fluxómetro.


**GARANTÍA**

[View Warranty Information](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • [sloan.com](http://sloan.com)

**PREPARACIÓN**

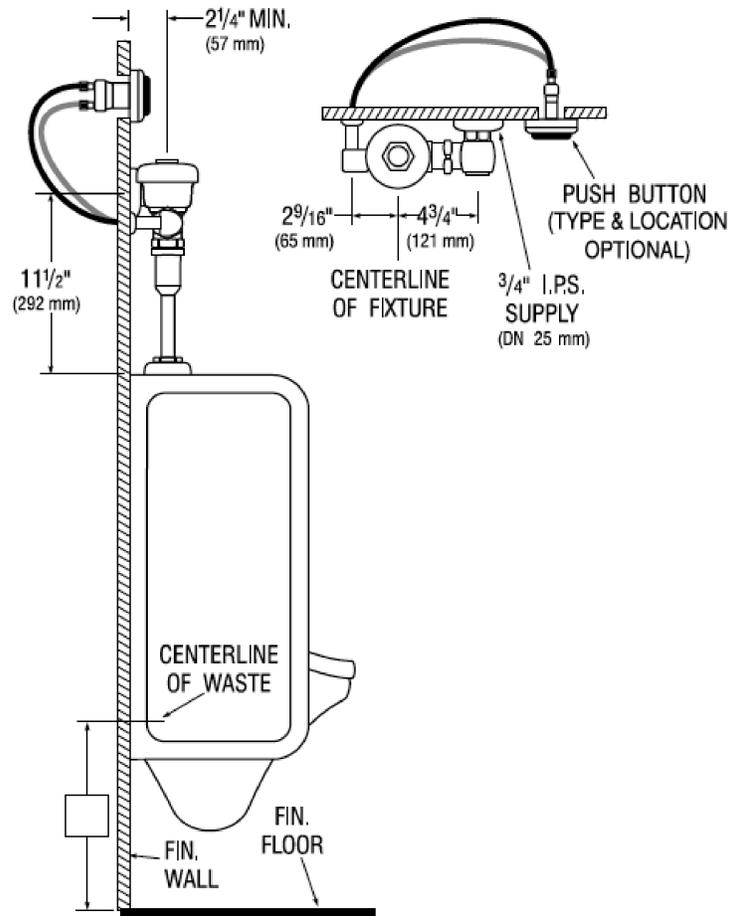

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131  
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • [sloan.com](http://sloan.com)