

NÚMERO DE CÓDIGO

3980095

DESCRIPCIÓN

1.6 gpf, Cromo Pulido Terminar, Sencillo Vaciar, Baterías, Regal®
Expuesta Sensor Sanitario Fluxómetro.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 1.6 gpf (6.0 Lpf)
- Acabado: Cromo Pulido (CP)
- Tipo de Energía: Baterías
- Válvula: Diafragma
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Sanitario
- Conexión del Accesorio: Spud Superior
- Dimensiones de pared a centro: 11 ½" (292mm)
- Escarda de Emparejamiento: 1 ½" (38mm)
- Pipa de Suministro: 1" (25mm)
- Sobrepaso: Verdadero Mecánico (TMO)
- Válvula de Retención: 1"
- Entrada: 1"
- Conexión de Descarga: 1.5"
- Adaptador: Juego de Adaptador de Soldadura Blanda XL (XL)

CARACTERÍSTICAS

- Cuatro (4) baterías alcalinas tamaño C incluidas
- LED Destellante de "Batería Baja"
- LED Destellante de "Usuario a la Vista"
- Ajuste de volumen no externo para asegurar la conservación del agua
- Botón de Descarga de Verdadero Sobrepaso Mecánico
- Descarga Sentinel de 72 horas
- Adaptador de soldadura blanda c/Tubo de Cubierta y Chapetón Fundido para Muro con tornillo de Ajuste
- Asiento de Válvula y Rompe-Vacío moldeados con Compuesto de Hule PERMEX® para Resistencia a las Cloraminas
- Válvula Angular Bak-Chek® de 1" I.P.S. para Desarmador con tapón de válvula

**CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES**

(BABAA Compliant, Certificado por cUPC, Certificado por UPC,
Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Cuerpo de Válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleaciones de ASTM para Latón Semi-Rojo La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037 y ANSI/ASME 112.19.2.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Demora de Descarga: 3s
- Rango de Sensor: 22" - 42" (559-1,067mm)

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15-80 PSI (103-552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- [EBV-500/550-A Installation Instructions](#)
- [EL-700/750-A Installation Instructions](#)
- [Regal XL Exposed Installation Instructions](#)
- [Regal XL Exposed \(SP\) Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Regal Flushometers Repair and Maintenance Guide](#)
- [EBV500/EBV550 Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del REGAL 111 SFSM producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)


Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

PREPARACIÓN

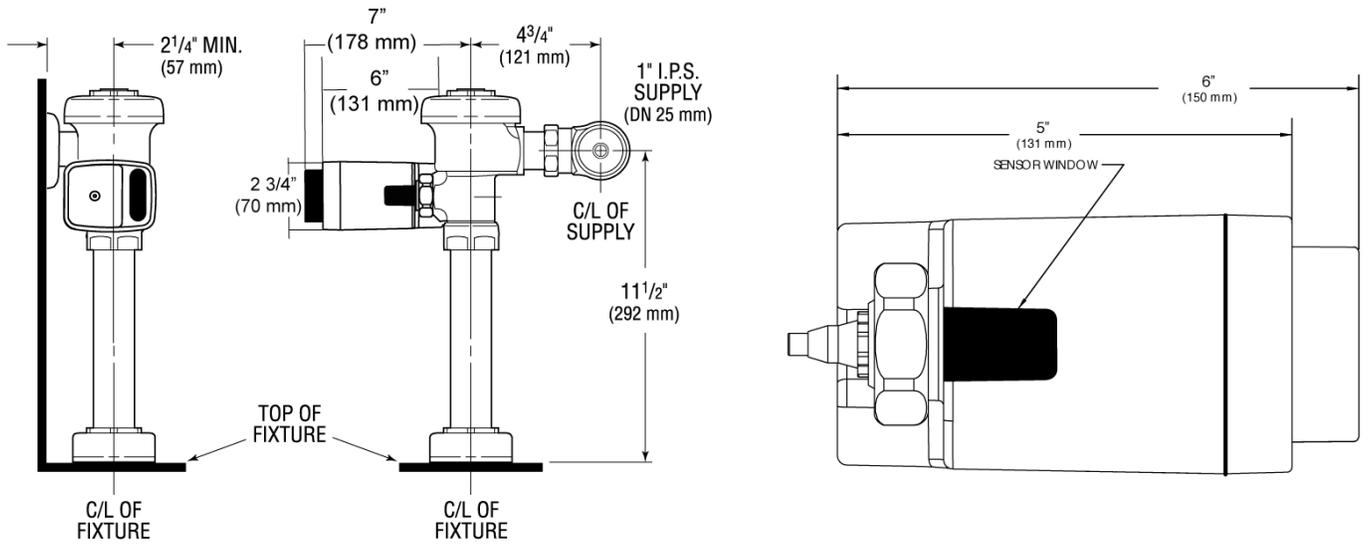

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
 Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com