

NÚMERO DE CÓDIGO

3983402

DESCRIPCIÓN

1.6 gpf, Latón Burdo Terminar, Sencillo Vaciar, 2-10.75 Dimensión L, Regal® Oculta Manual Specialty Sanitario Inodoro Bajo Fluxómetro.

DETALLES

- Volumen de Descarga: 1.6 gpf (6.0 Lpf)
- Acabado: Latón Burdo
- Válvula: Diafragma
- Material del Cuerpo de la Válvula: Latón Semi-rojo
- Tipo de Mueble de Baño: Sanitario
- Conexión del Accesorio: Spud Trasero
- Dimensiones de pared a centro: 14 ½" (368mm)
- Escarda de Emparejamiento: 1 ½" (38mm)
- Pipa de Suministro: 1" (25mm)
- Dimensión L: 2"-10 ¾" (51-273mm)
- Adaptador: Juego de Adaptador de Soldadura Blanda XL (XL)

CARACTERÍSTICAS

- Actuador Abierto No Sostenido, Apto para Discapacitados
- Adaptador de soldadura blanda con Tubo de Cubierta
- Conexión de Descarga de Rompe-Vacío
- Acoplamiento, Chapetones de Muro y de Acoplamiento
- Manija abierta no sostenida, Sobrepaso de medición fija y ajuste de volumen no externo para asegurar la conservación del agua.
- Conexión de Descarga de Doble Codo Deslizante para Acoplamiento Trasero Expuesto de 1-1/2"
- Asiento de Válvula y Rompe-Vacío será moldeado con Compuesto de Hule PERMEXTM para Resistencia a las Cloraminas.
- Válvula Angular Bak-Chek® de 1" I.P.S. para Perilla

**CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES**

(BABAA Compliant, Certificado por cUPC, Certificado por UPC, Cumple con BAA, Cumplen con la Ley ADA)

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA

Cuerpo de Válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleaciones de ASTM para Latón Semi-Rojo La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037 y ANSI/ASME 112.19.2.

PRESIÓN OPERATIVA DE VÁLVULA (FLUIDA)

15-80 PSI (103-552 kPa). Muebles de baño específicos pueden requerir mayor presión fluida mínima - consulte los requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

- [Royal/Regal Series 900 Hydraulic Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Regal Flushometers Repair and Maintenance Guide](#)
- [Series 900 Flushometers Repair and Maintenance Guide](#)
- [Hydraulic Push Button Options](#)
- [Descargas Adicionales](#)

NOTAS

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Buscar otras variaciones del REGAL 940 producto? [Ver la hoja de especificaciones generales con todas las opciones.](#)

[Encuentre un mingitorio compatible](#) para este fluxómetro.
[Encuentre un sanitario compatible](#) para este fluxómetro.


GARANTÍA

[View Warranty Information](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com

PREPARACIÓN

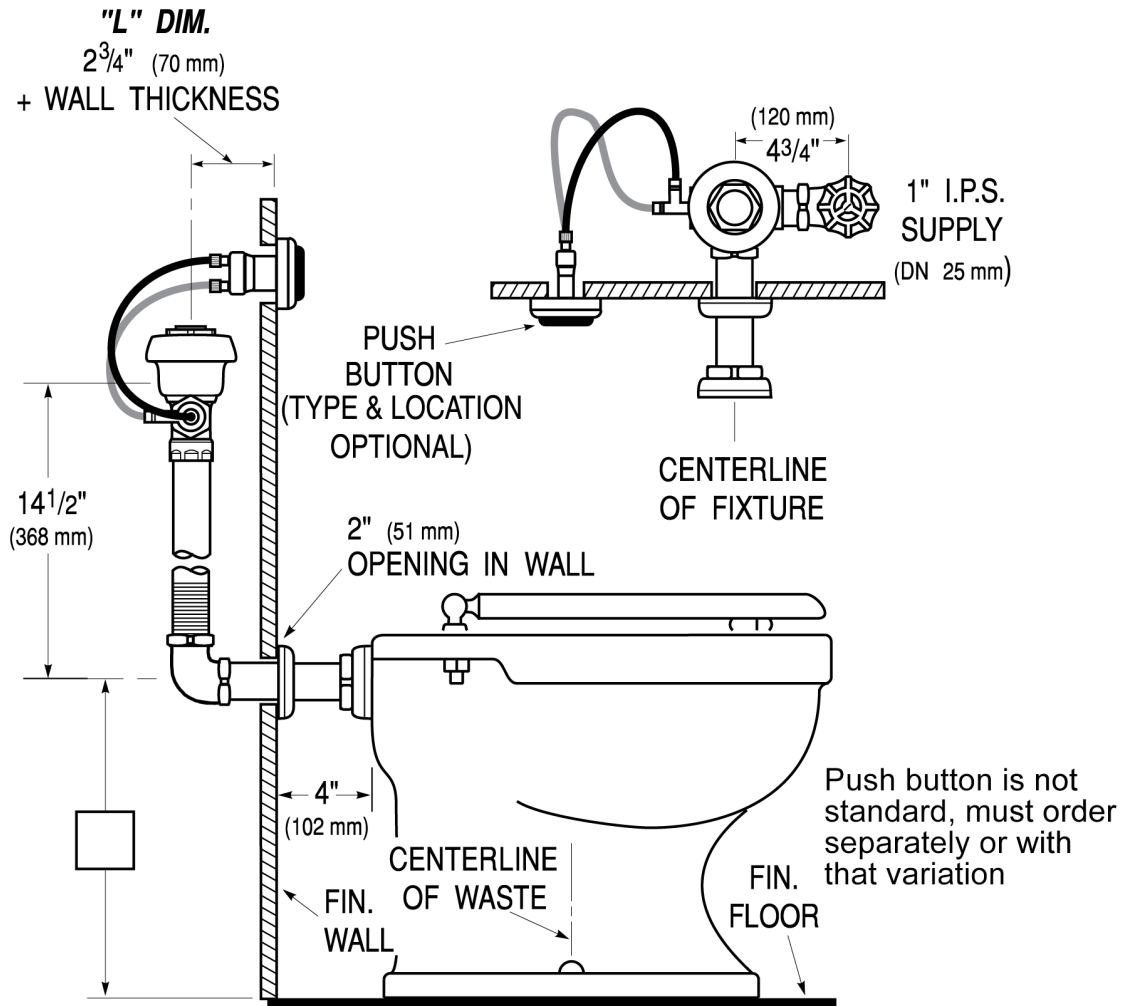

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131
Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com